
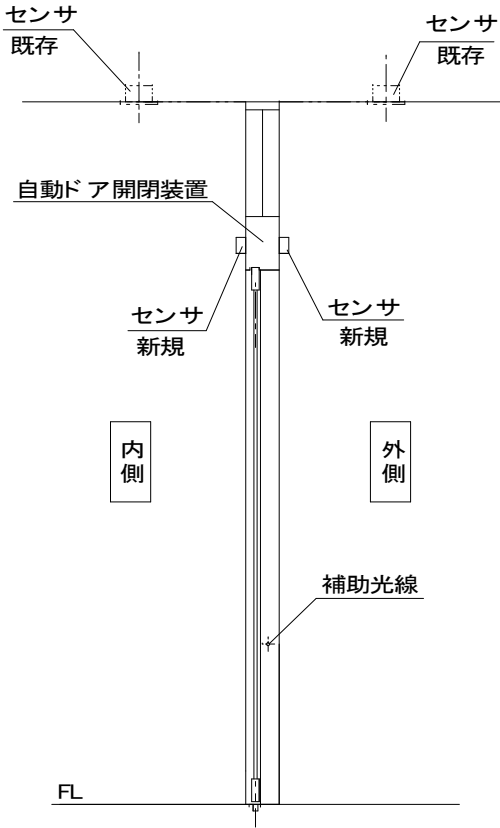
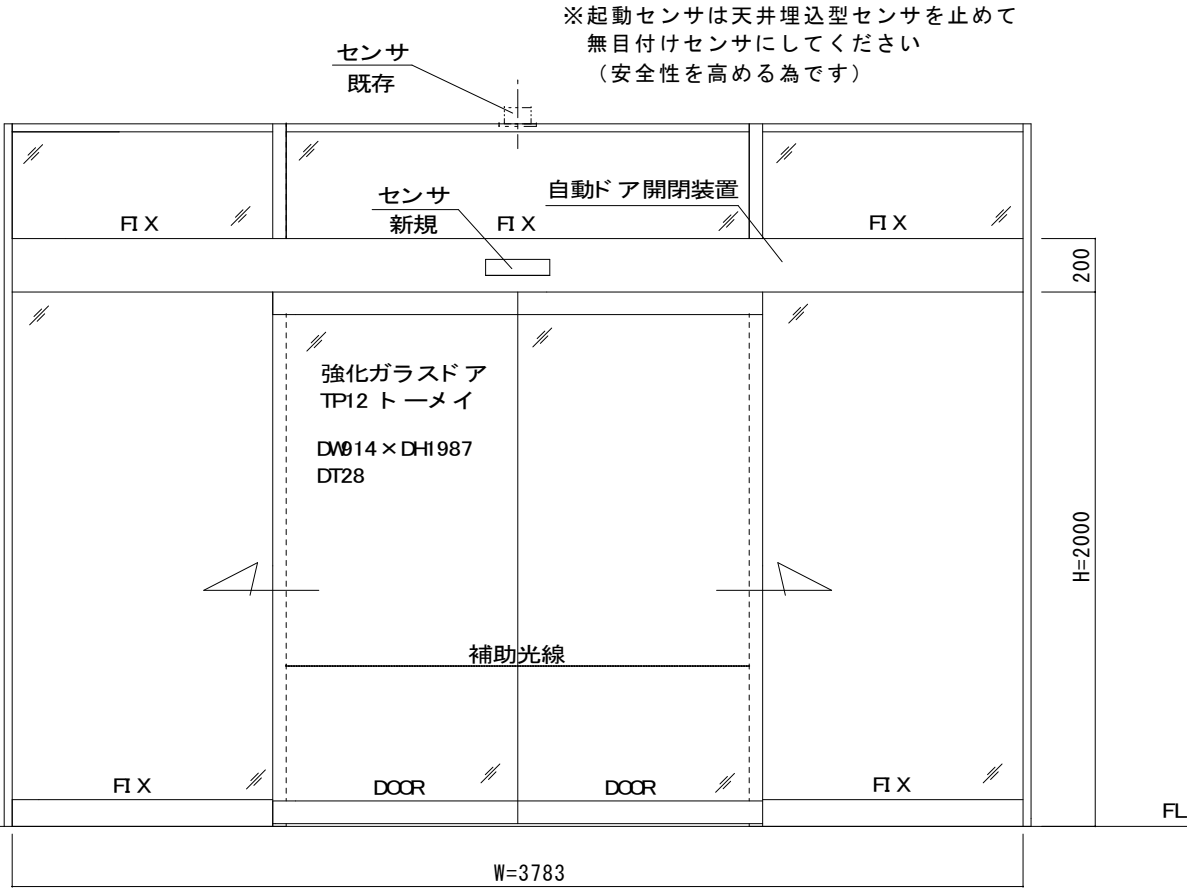


SUSHL仕上げフロント内蔵両引き自動ドア装置一式交換工事
見積範囲

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③新規起動センサ 内外無目付けセンサに変更
- ④新規補助センサ 対向1光線
- ⑤上記材料交換取付調整工事一式

※本図は、現場調査報告に基づき作図しています
施工の際には確認を要します

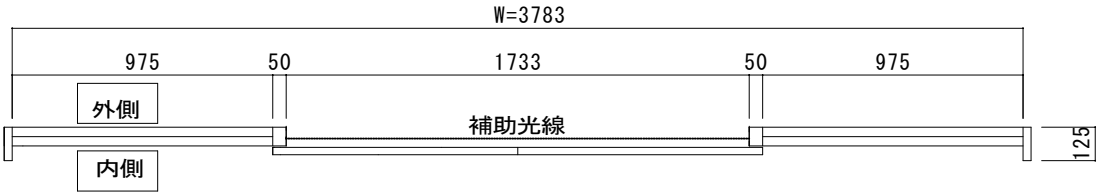


内観図

図 面 名 称		△				JADSA	理 事 理 事		設 計 製 図		照 査 縮 尺		設計監理				工事名 野田市心身障がい者福祉作業所		
平面図・姿図・縦断面図	△								野口 野口				1 20		殿		月 日		
	△																自動ドア装置一式交換工事		
	No.		月 日												施 工		設計番号 図 番		
				訂 正 事 項				NPO法人全国自動ドア産業振興会						殿		月 日		1	


SUSHL仕上げフロント内蔵両引き自動ドア装置一式交換工事

※本図は、現場調査報告を基に作図しています
施工の際には確認を要します

FB割付図

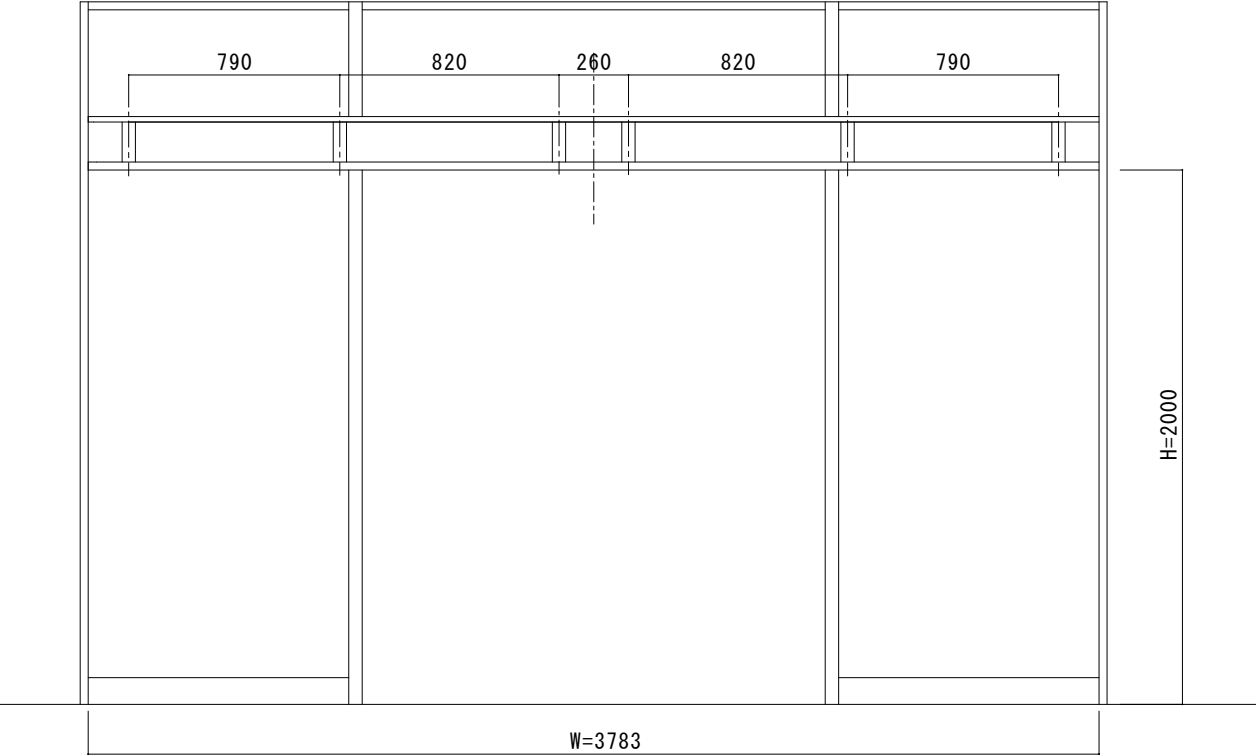

無目断面詳細図

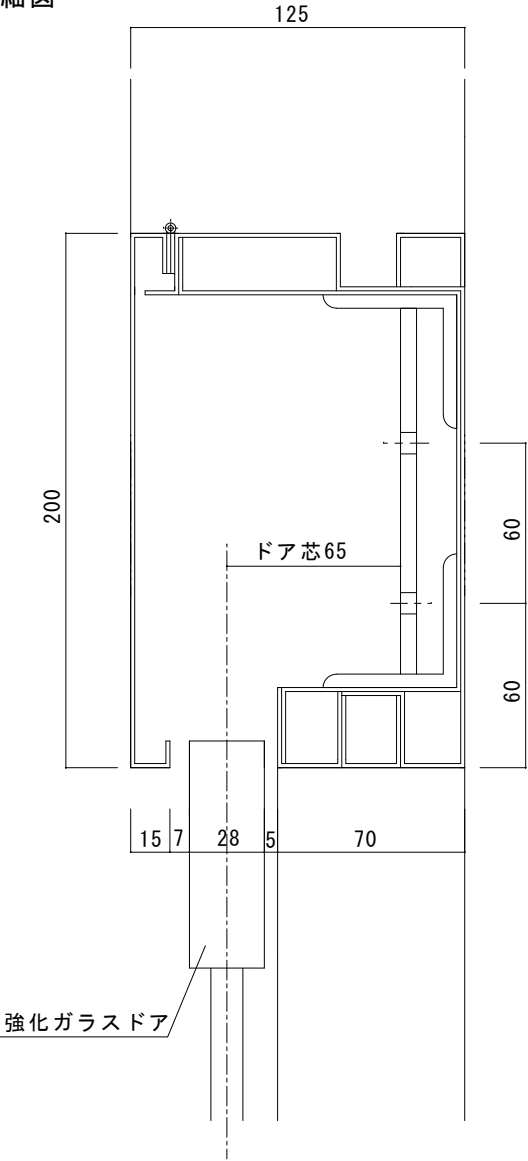

図面名称		No.		訂正事項		JADSA		理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	施工	殿	月	日	工事名	設計番号	図番
FB割付図・無目断面詳細図										野口	野口		1/20						野田市心身障がい者福祉作業所 自動ドア装置一式交換工事		2
								NPO法人全国自動ドア産業振興会													



外観



外観②



内観

内観左側



内観右側



内観右側②





戸尻側クリアランス



戸尻側クリアランス



戸尻側クリアランス③

戸尻側クリアランス④



電源



鍵





ビームスイッチ




ビームスイッチ



センサー


現場名		野田市介護福祉センター		SUS・ST内蔵納まり調査資料			
住 所							
設置場所		国府室外部					
担当者							
既存エンジン		1412 05-21		交換エンジン		COS 1260	
外側既存センサ		天井		外側センサ		OA-120V ☐ 併用	
内側既存センサ		天井 + 天井		内側センサ		DW-503PM ☒ 併用 OA-120V	
既存補助光線		21向		補助光線		☒ 1光線 ☐ 2光線	
ドア開閉方式		☒ スライド ☐ 円形 ☐ 2重スライド ☐ フルオープン ☐ 3重スライド		点検口寸法		縦 mm 横 mm	
				ランマ		☐ 有り ☐ 無し	
引き勝手(内観)		☐ 右引き ☐ 左引き ☒ 両引き		難易度		☐ 0.5~2.0h ☐ 2.0~3.0h ☐ 3.0~4.0h ☒ 4.0~5.0h ☐ 5.0~6.0h ☐ 6.0~7.0h	
EN寸法		L= 3730		(現場作業時間)			
フロント		☐ アルミ ☒ ステン ☐ スチール ☐ 木		特殊仕様		☒ 二つ割 ☐ エンジン芯左右違う ☐ 台板穴化工有り ☐ カバーなし ☐ 重量用 ☐ 停電時解錠型 ☐ 停電時施錠型 ☐ バッテリー開放 ☐ バッテリー閉鎖	
仕上り色		☐ ホワイト ☒ H.L. ☐ 鏡面 ☐ シルバー ☐ ブロンズ ☐ ブラック ☐ ステンカラー ☐ つや消し					
ドア種類		☐ アルミ框 ☒ 強化ガラス ☐ ステン框 ☐ スリム框 ☐ 両面フラッシュ ☐ 片面フラッシュ ☐ 中棧付き		必要人員		☐ 1人 ☐ 2人 ☐ 3人 ☐ 4人以上	
				電 源		☐ コンセント ☐ 壁スイッチ ☒ 直結	
ドア寸法		DW 914 DH 1987 DT		現場状況		☐ 有人現場 ☐ 無人現場	
ドア吊元ピッチ		120 mm		障害物		☐ 有り ☐ 無し	
引き残し		90 mm		現場写真		☐ 全体 ☐ 正面 ☐ 内観 ☐ 外センサ ☐ 内センサ ☐ 補助センサ ☐ 電源 ☐ エンジン内部(納まり)	
ドア芯		65 mm					
取付け法		☐ ビス ☒ ボルト ☐ 溶接 ☐ ガラスポケット ☐ コーナーピース		火気		☐ 電動グラインダー ☐ 溶接機	
				モール配線工事		☐ 有り m ☐ 無し	
※ ガラスはJISを満たしていますか？				備考 (駐車場情報・連絡事項など)			
※ 安全距離はJISを満たしていますか？				有			
※ 保護方策を取る必要はありますか？				要・ ☒ 不要			
図 面 名 称		No. 月 日 訂 正 事 項		JADSA		部長 課長 設計 製図 照査 縮尺 設計監理	
						1/20 施工	
				NPO法人全国自動ドア産業振興会		工事名 設計番号 図 番	

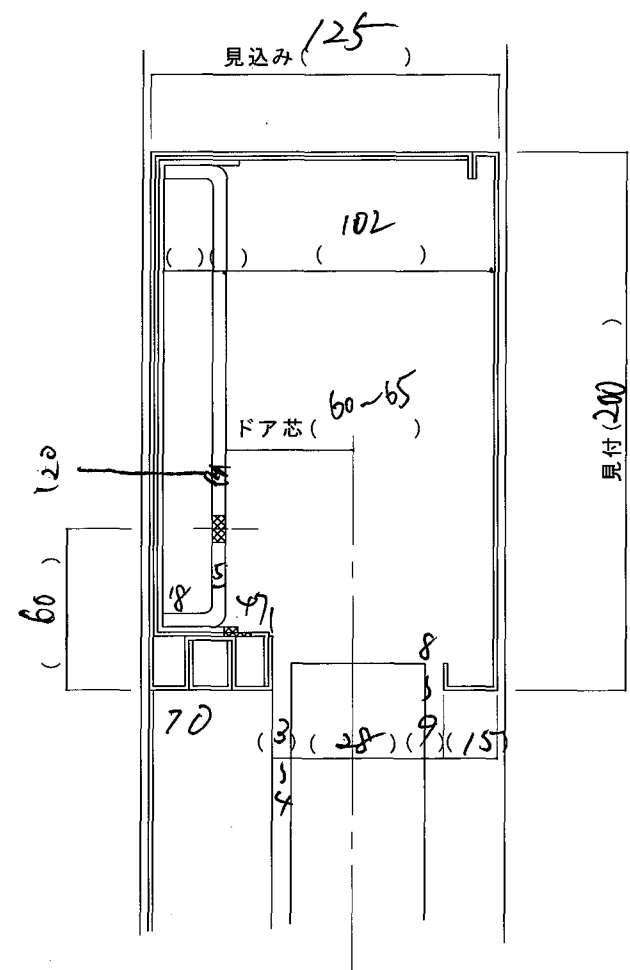

FB割り付け図 両引き
エンジン寸法L=(3730)
現場名(野田市心身障かき)

JIS 安全距離(mm)
JIS 保護方策(要・不要)
※ 必要な保護方策()

7.22±500mm

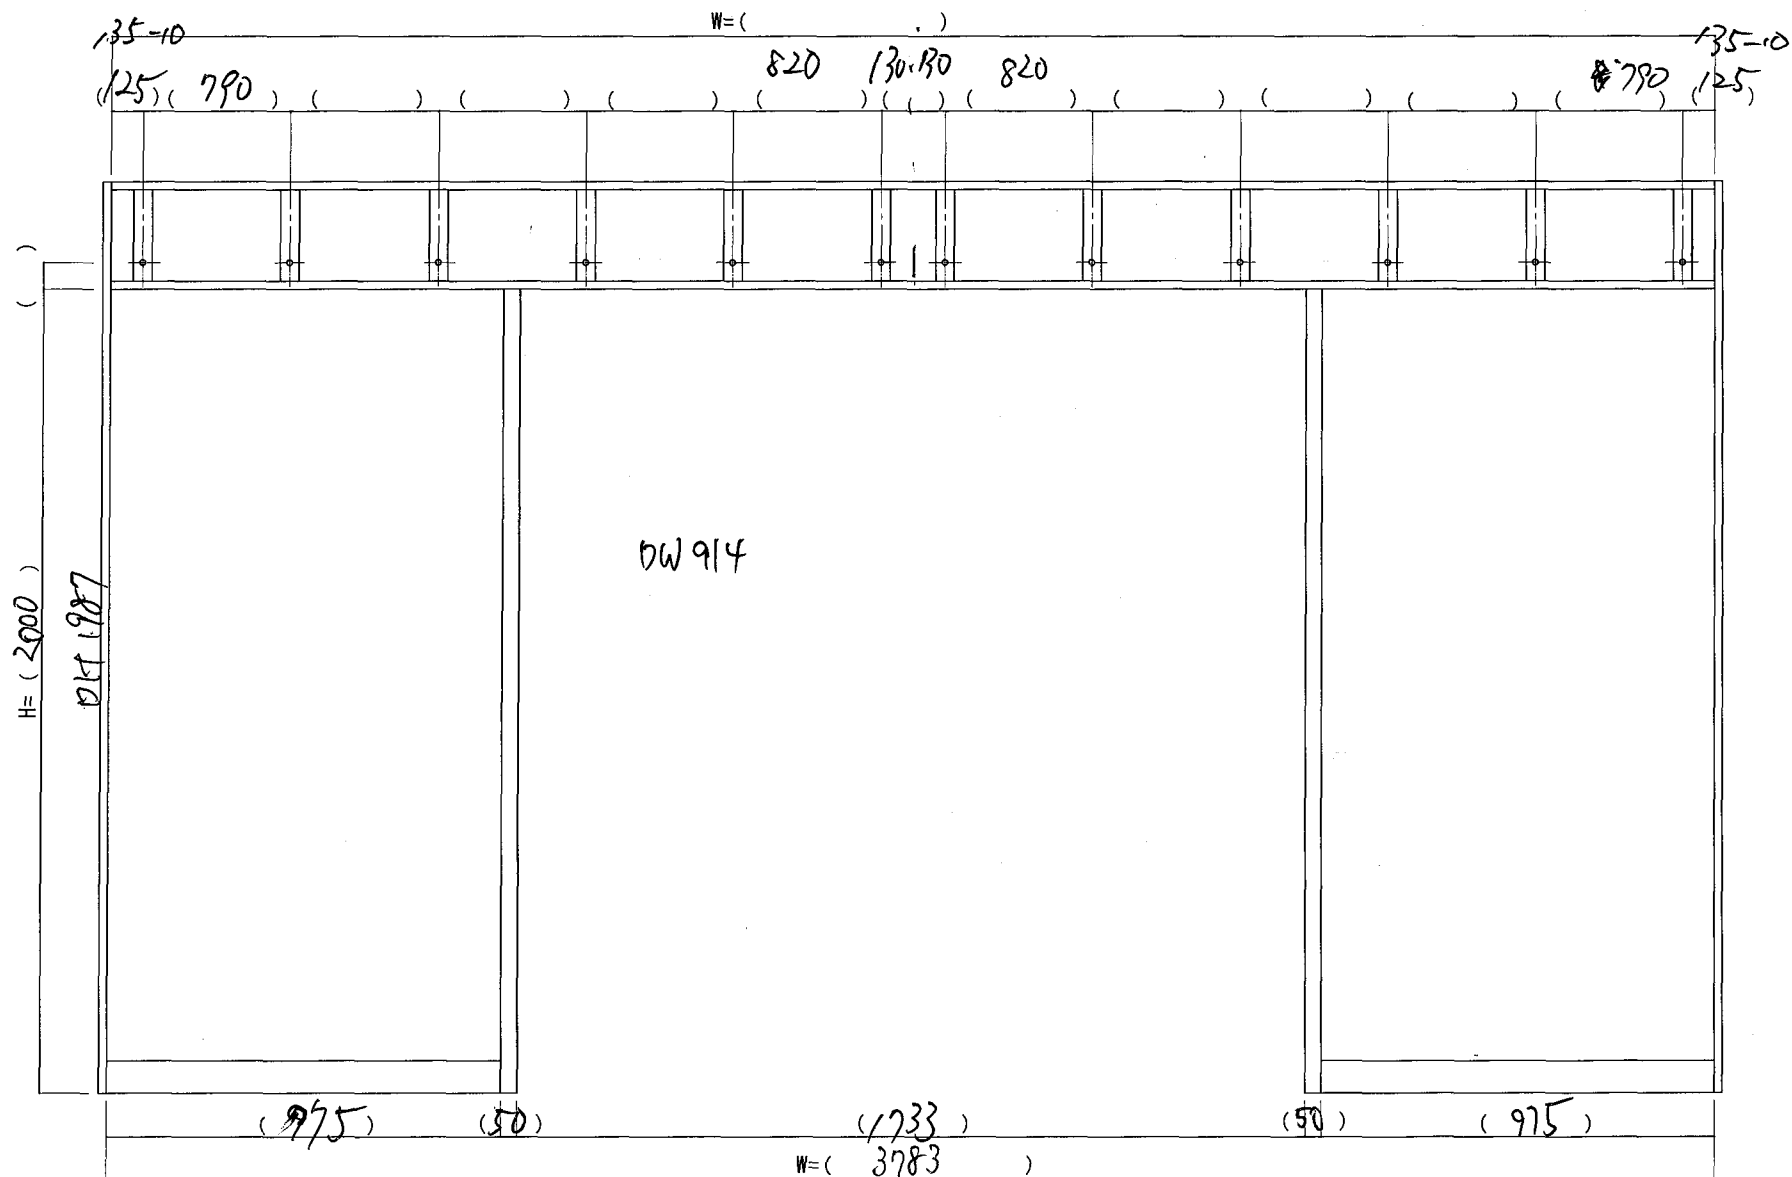

図面名称

FB割付図

No.

月日

訂正事項

JADSA

部長 課長 設計 製図 照査 縮尺
1/20
NPO法人全国自動ドア産業振興会

設計監理

施工

工事名

設計番号

図番